

主要材料表						
编号	标准或图号	名称	规格	单位	数量	备注
1		现状雨水管道清淤	DN300	米	30	清淤量按满管50%计
2		更换C25钢筋砼盖板		米	69	按盖板总长30%计，详见“边沟大样图”
3		沟底铺砖	光滑密砖60cm×30cm×0.6cm	米	229	
4		水沟清淤	BXH=0.5X0.3	米	229	清淤量按满沟50%计


注：1、本材料表仅供参考。

<div></div> <div>正道设计有限公司</div> <div>市政行业(排水工程、道路工程) 专业甲级</div> <div>A151026363</div>			项目名称		项目负责		图 纸 名 称		工程编号		图 号	
建设单 位			南安市2025年度市区老旧小区改造配套基础设施建设工程		审 定		PROJECT DIRECTION		PROJECT NO.		DRAWING NO.	
CLIENT			南安市住房建设责任有限公司		熊皓南		龙家富林煜宏		SCZD		PS-01	
审 核			杨宇彪		熊皓南		龙家富林煜宏		排水工程		设计阶段	
			杨宇彪		熊皓南		龙家富林煜宏		第 1 版		日 期	
			曹娜娜		熊皓南		龙家富林煜宏				施 工 图	
			曹娜娜		熊皓南		龙家富林煜宏				2025. 05	
			曹娜娜		熊皓南		龙家富林煜宏					
			曹娜娜		熊皓南		龙家富林煜宏					
			曹娜娜		熊皓南		龙家富林煜宏					
			曹娜娜		熊皓南		龙家富林煜宏					
			曹娜娜		熊皓南		龙家富林煜宏					
			曹娜娜		熊皓南		龙家富林煜宏					
			曹娜娜		熊皓南		龙家富林煜宏					
			曹娜娜		熊皓南		龙家富林煜宏					
			曹娜娜		熊皓南		龙家富林煜宏					
			曹娜娜		熊皓南		龙家富林煜宏					
			曹娜娜		熊皓南		龙家富林煜宏					
			曹娜娜		熊皓南		龙家富林煜宏					
			曹娜娜		熊皓南		龙家富林煜宏					
			曹娜娜		熊皓南		龙家富林煜宏					
			曹娜娜		熊皓南		龙家富林煜宏					
			曹娜娜		熊皓南		龙家富林煜宏					
			曹娜娜		熊皓南		龙家富林煜宏					
			曹娜娜		熊皓南		龙家富林煜宏					
			曹娜娜		熊皓南		龙家富林煜宏					
			曹娜娜		熊皓南		龙家富林煜宏					
			曹娜娜		熊皓南		龙家富林煜宏					
			曹娜娜		熊皓南		龙家富林煜宏					
			曹娜娜		熊皓南		龙家富林煜宏					
			曹娜娜		熊皓南		龙家富林煜宏					
			曹娜娜		熊皓南		龙家富林煜宏					
			曹娜娜		熊皓南		龙家富林煜宏					
			曹娜娜		熊皓南		龙家富林煜宏					
			曹娜娜		熊皓南		龙家富林煜宏					
			曹娜娜		熊皓南		龙家富林煜宏					
			曹娜娜		熊皓南		龙家富林煜宏					
			曹娜娜		熊皓南		龙家富林煜宏					
			曹娜娜		熊皓南		龙家富林煜宏					
			曹娜娜		熊皓南		龙家富林煜宏					
			曹娜娜		熊皓南		龙家富林煜宏					
			曹娜娜		熊皓南		龙家富林煜宏					
			曹娜娜		熊皓南		龙家富林煜宏					
			曹娜娜		熊皓南		龙家富林煜宏					
			曹娜娜		熊皓南		龙家富林煜宏					
			曹娜娜		熊皓南		龙家富林煜宏					
			曹娜娜		熊皓南		龙家富林煜宏					
			曹娜娜		熊皓南		龙家富林煜宏					
			曹娜娜		熊皓南		龙家富林煜宏					
			曹娜娜		熊皓南		龙家富林煜宏					
			曹娜娜		熊皓南		龙家富林煜宏					
			曹娜娜		熊皓南		龙家富林煜宏					
			曹娜娜		熊皓南		龙家富林煜宏					
			曹娜娜		熊皓南		龙家富林煜宏					
			曹娜娜		熊皓南		龙家富林煜宏					
			曹娜娜		熊皓南		龙家富林煜宏					
			曹娜娜		熊皓南		龙家富林煜宏					
			曹娜娜		熊皓南		龙家富林煜宏					
			曹娜娜		熊皓南		龙家富林煜宏					
			曹娜娜		熊皓南		龙家富林煜宏					
			曹娜娜		熊皓南		龙家富林煜宏					
			曹娜娜		熊皓南		龙家富林煜宏					
			曹娜娜		熊皓南		龙家富林煜宏					
			曹娜娜		熊皓南		龙家富林煜宏					
			曹娜娜		熊皓南		龙家富林煜宏					
			曹娜娜		熊皓南		龙家富林煜宏					
			曹娜娜		熊皓南		龙家富林煜宏					
			曹娜娜		熊皓南		龙家富林煜宏					
			曹娜娜		熊皓南		龙家富林煜宏					
			曹娜娜		熊皓南		龙家富林煜宏					
			曹娜娜		熊皓南		龙家富林煜宏					
			曹娜娜		熊皓南		龙家富林煜宏					
			曹娜娜		熊皓南		龙家富林煜宏					
			曹娜娜		熊皓南		龙家富林煜宏					
			曹娜娜		熊皓南		龙家富林煜宏					
			曹娜娜		熊皓南		龙家富林煜宏					
			曹娜娜		熊皓南		龙家富林煜宏					
			曹娜娜		熊皓南		龙家富林煜宏					
			曹娜娜		熊皓南		龙家富林煜宏					
			曹娜娜		熊皓南		龙家富林煜宏					
			曹娜娜		熊皓南		龙家富林煜宏					
			曹娜娜		熊皓南		龙家富林煜宏					



主要材料表						
编号	标准或图号	名称	规格	单位	数量	备注
1		HDPE缠绕结构壁管（B型）	DN300	米	158	
2	20S515-30	污水检查井	φ1000	座	3	混凝土
3	08SS523-1	塑料检查井	φ700	座	10	成套，含有防护井盖及井座
4	08SS523-2	沉泥井	φ700	座	2	成套，含有防护井盖及井座
5		UPVC管	De160	米	30	接户管每根按3m计，共10根
6		upvc管	De110	米	27	接户管每根按3m及，共9根
7		雨污分流井		座	9	具体详见“雨污分流井大样图”
8		破除恢复混凝土路面		m ²	150	破除宽度按1m计，共150m(管径DN300)
9		破除恢复混凝土路面		m ²	46	破除路面宽度按0.8m计，长度57m(管径De160-110)
10		破除恢复地砖路面		m ²	8	破除宽度按1m计，共8m
11		破除恢复雨水沟		m ²	4	破除路面宽度按0.8m计，长度5m(管径De110)
12		水马围挡	1500X800	个	158	周转使用，具体工程量以实际发生为准
13		管线保护		处	8	

注：1、本材料表仅供参考。

<div></div> <div>正道设计有限公司</div> <div>市政行业(排水工程、道路工程)专业甲级</div> <div>A151026363</div>									
项目名称			项目负责						
PROJECT TITLE			人						
建设单			图 纸 名 称						
位			DRAWING TITLE						
CIENT			农						
南安市住房建设责任有限公司			行						
项目负责			人						
人			杨						
熊皓南			宇						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南			彪						
熊皓南									

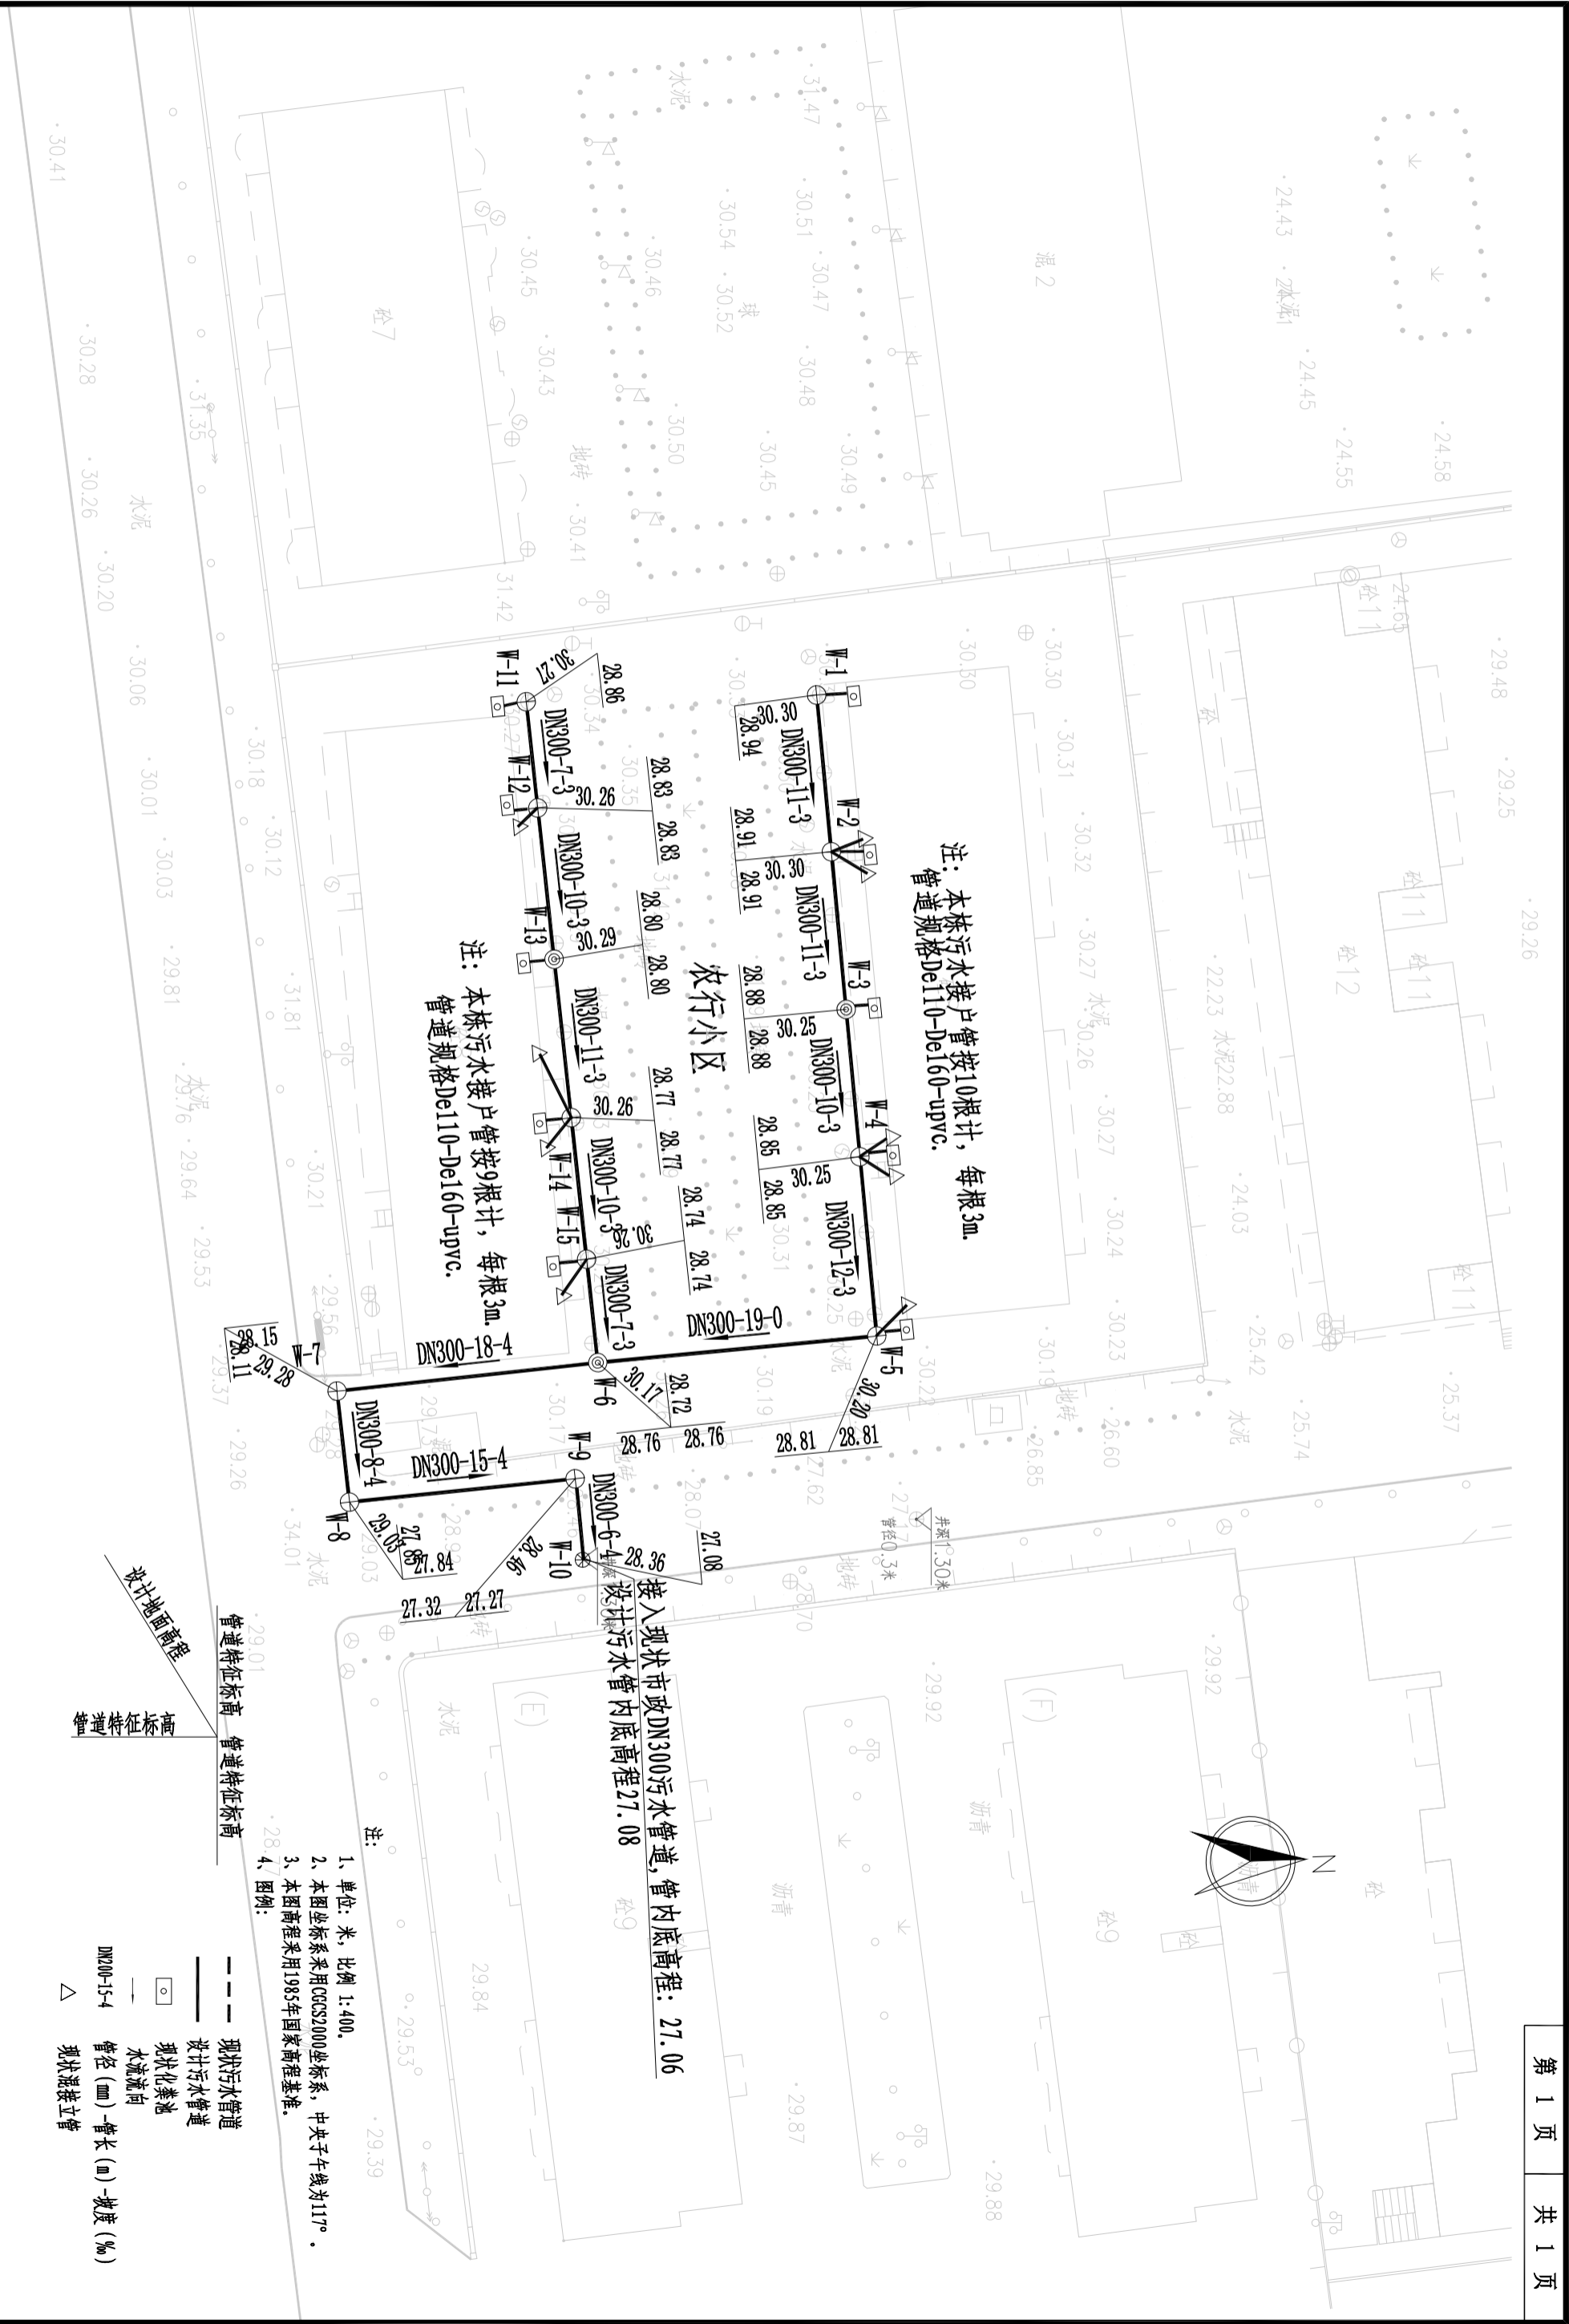

<div></div> <div>正道设计有限公司</div> <div>市政行业(排水工程、道路工程)专业甲级</div> <div>A151026363</div>										项目名称		PROJECT TITLE		PROJECT NO.		工程编号		图 纸 名 称		DRAWING TITLE			
建设单位		CLIENT		南安市2025年度市区老旧小区改造配套设施建设工程		南安市住房保障责任有限公司		项目负责人		龙家富 林煜宏		专业负责人		杨宇彪		SC2D		排水工程		设计阶段		施工图	
审定		熊皓南		校 对		杨宇彪		设计/制图		曹娜娜		审核		曹娜娜		版本		第 1 版		日期		2025.05	
审核		杨宇彪		设计/制图		曹娜娜		审核		曹娜娜		审核		曹娜娜		版本		第 1 版		日期		2025.05	
EXAMINED BY		杨宇彪		DESIGNED BY		曹娜娜		CHECKED BY		曹娜娜		DESIGNED BY		曹娜娜		版本		第 1 版		日期		2025.05	
农行小区污水改造平面图		农行小区污水改造平面图		农行小区污水改造平面图		农行小区污水改造平面图		农行小区污水改造平面图		农行小区污水改造平面图		农行小区污水改造平面图		农行小区污水改造平面图		农行小区污水改造平面图		农行小区污水改造平面图		农行小区污水改造平面图		农行小区污水改造平面图	

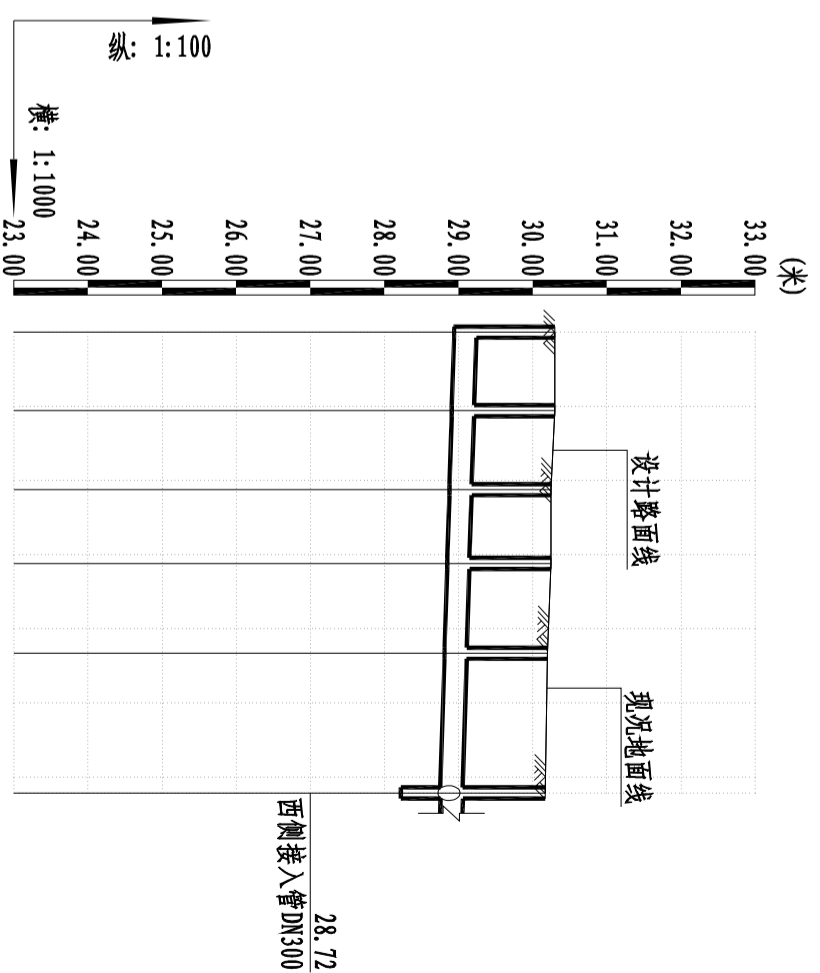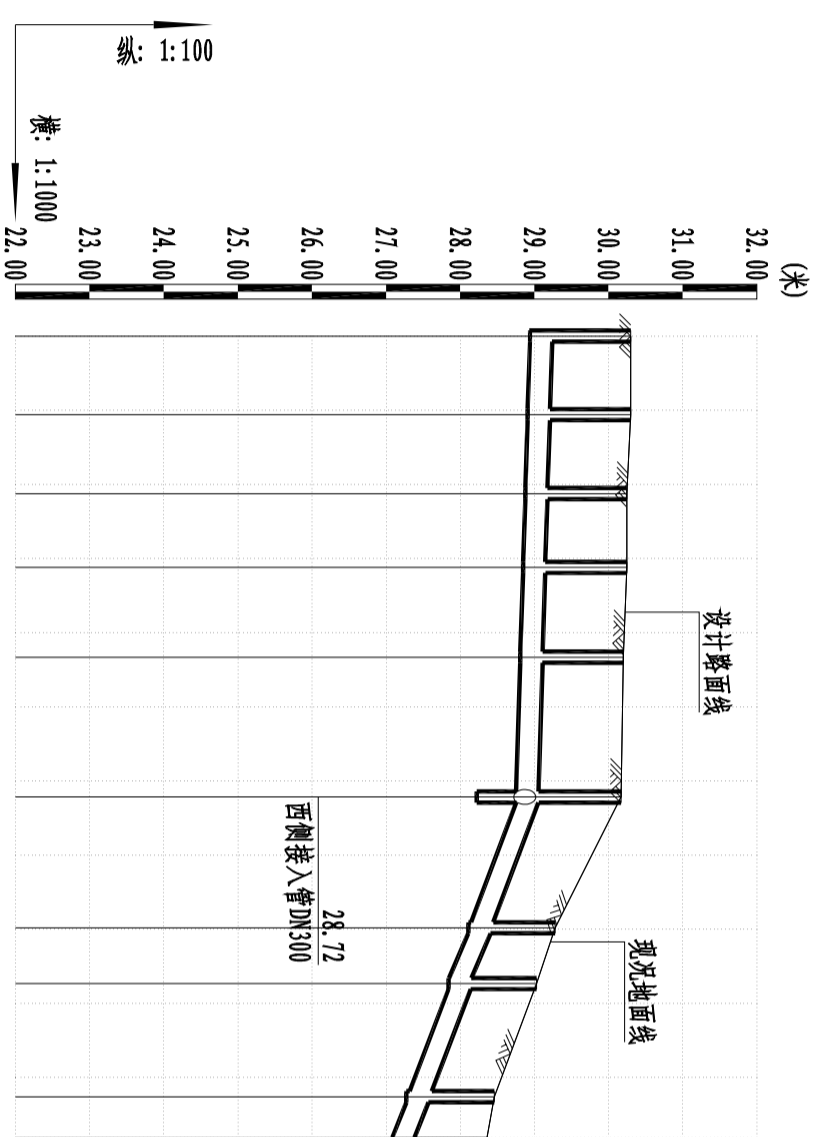

自然地面标高(m)	30.30		30.30		30.25		30.25		30.20		30.17		29.28		29.03		28.46		28.36	
设计路面标高(m)	30.30		30.30		30.25		30.25		30.20		30.17		29.28		29.03		28.46		28.36	
设计管内底标高(m)	28.94		28.91		28.88		28.85		28.81		28.76		28.15		27.85		27.32		27.08	
管道埋深	1.36		1.39		1.37		1.40		1.39		1.41		1.13		1.17		1.14		1.19	
平面距离(m)	11		11		10		12		19		18		8		15		6		3	
	DN300		DN300		DN300		DN300		DN300		DN300		DN300		DN300		DN300		DN300	
	3		3		3		3		3		3		3		3		3		3	
	35		35		35		35		35		35		35		35		35		35	
管径及坡度	DN300		DN300		DN300		DN300		DN300		DN300		DN300		DN300		DN300		DN300	
井编号	W-1	W-2	W-3	W-4	W-5	W-6	W-7	W-8	W-9	W-10	W-11	W-12	W-13	W-14	W-15	W-16	W-17	W-18	W-19	W-20

自然地面标高(m)	30.30				30.30	30.30	30.25	30.25	30.20	30.17	
设计路面标高(m)	30.30				30.30	30.25	30.25	30.20	30.17	28.76	
设计管内底标高(m)	28.94				28.91	28.88	28.85	28.81	28.76	28.76	
管道埋深	1.36				1.39	1.37	1.40	1.39	1.41	1.41	
平面距离(m)	11		11	10	12	19					
管径及坡度	DN300				3						
井编号	W-1	W-2	W-3	W-4	W-5	W-6					